# MEDIUM VOLTAGE AMP-TRAP FUSE
# TOTAL CLEARING TIME CURRENT DATA
## CS-3  5.5KV
## CAT. NO. A055F1D0RO-(10E-200E)
## A055F2D0RO-(250E-450E)

MERSEN

Newburyport, MA 01950

24442
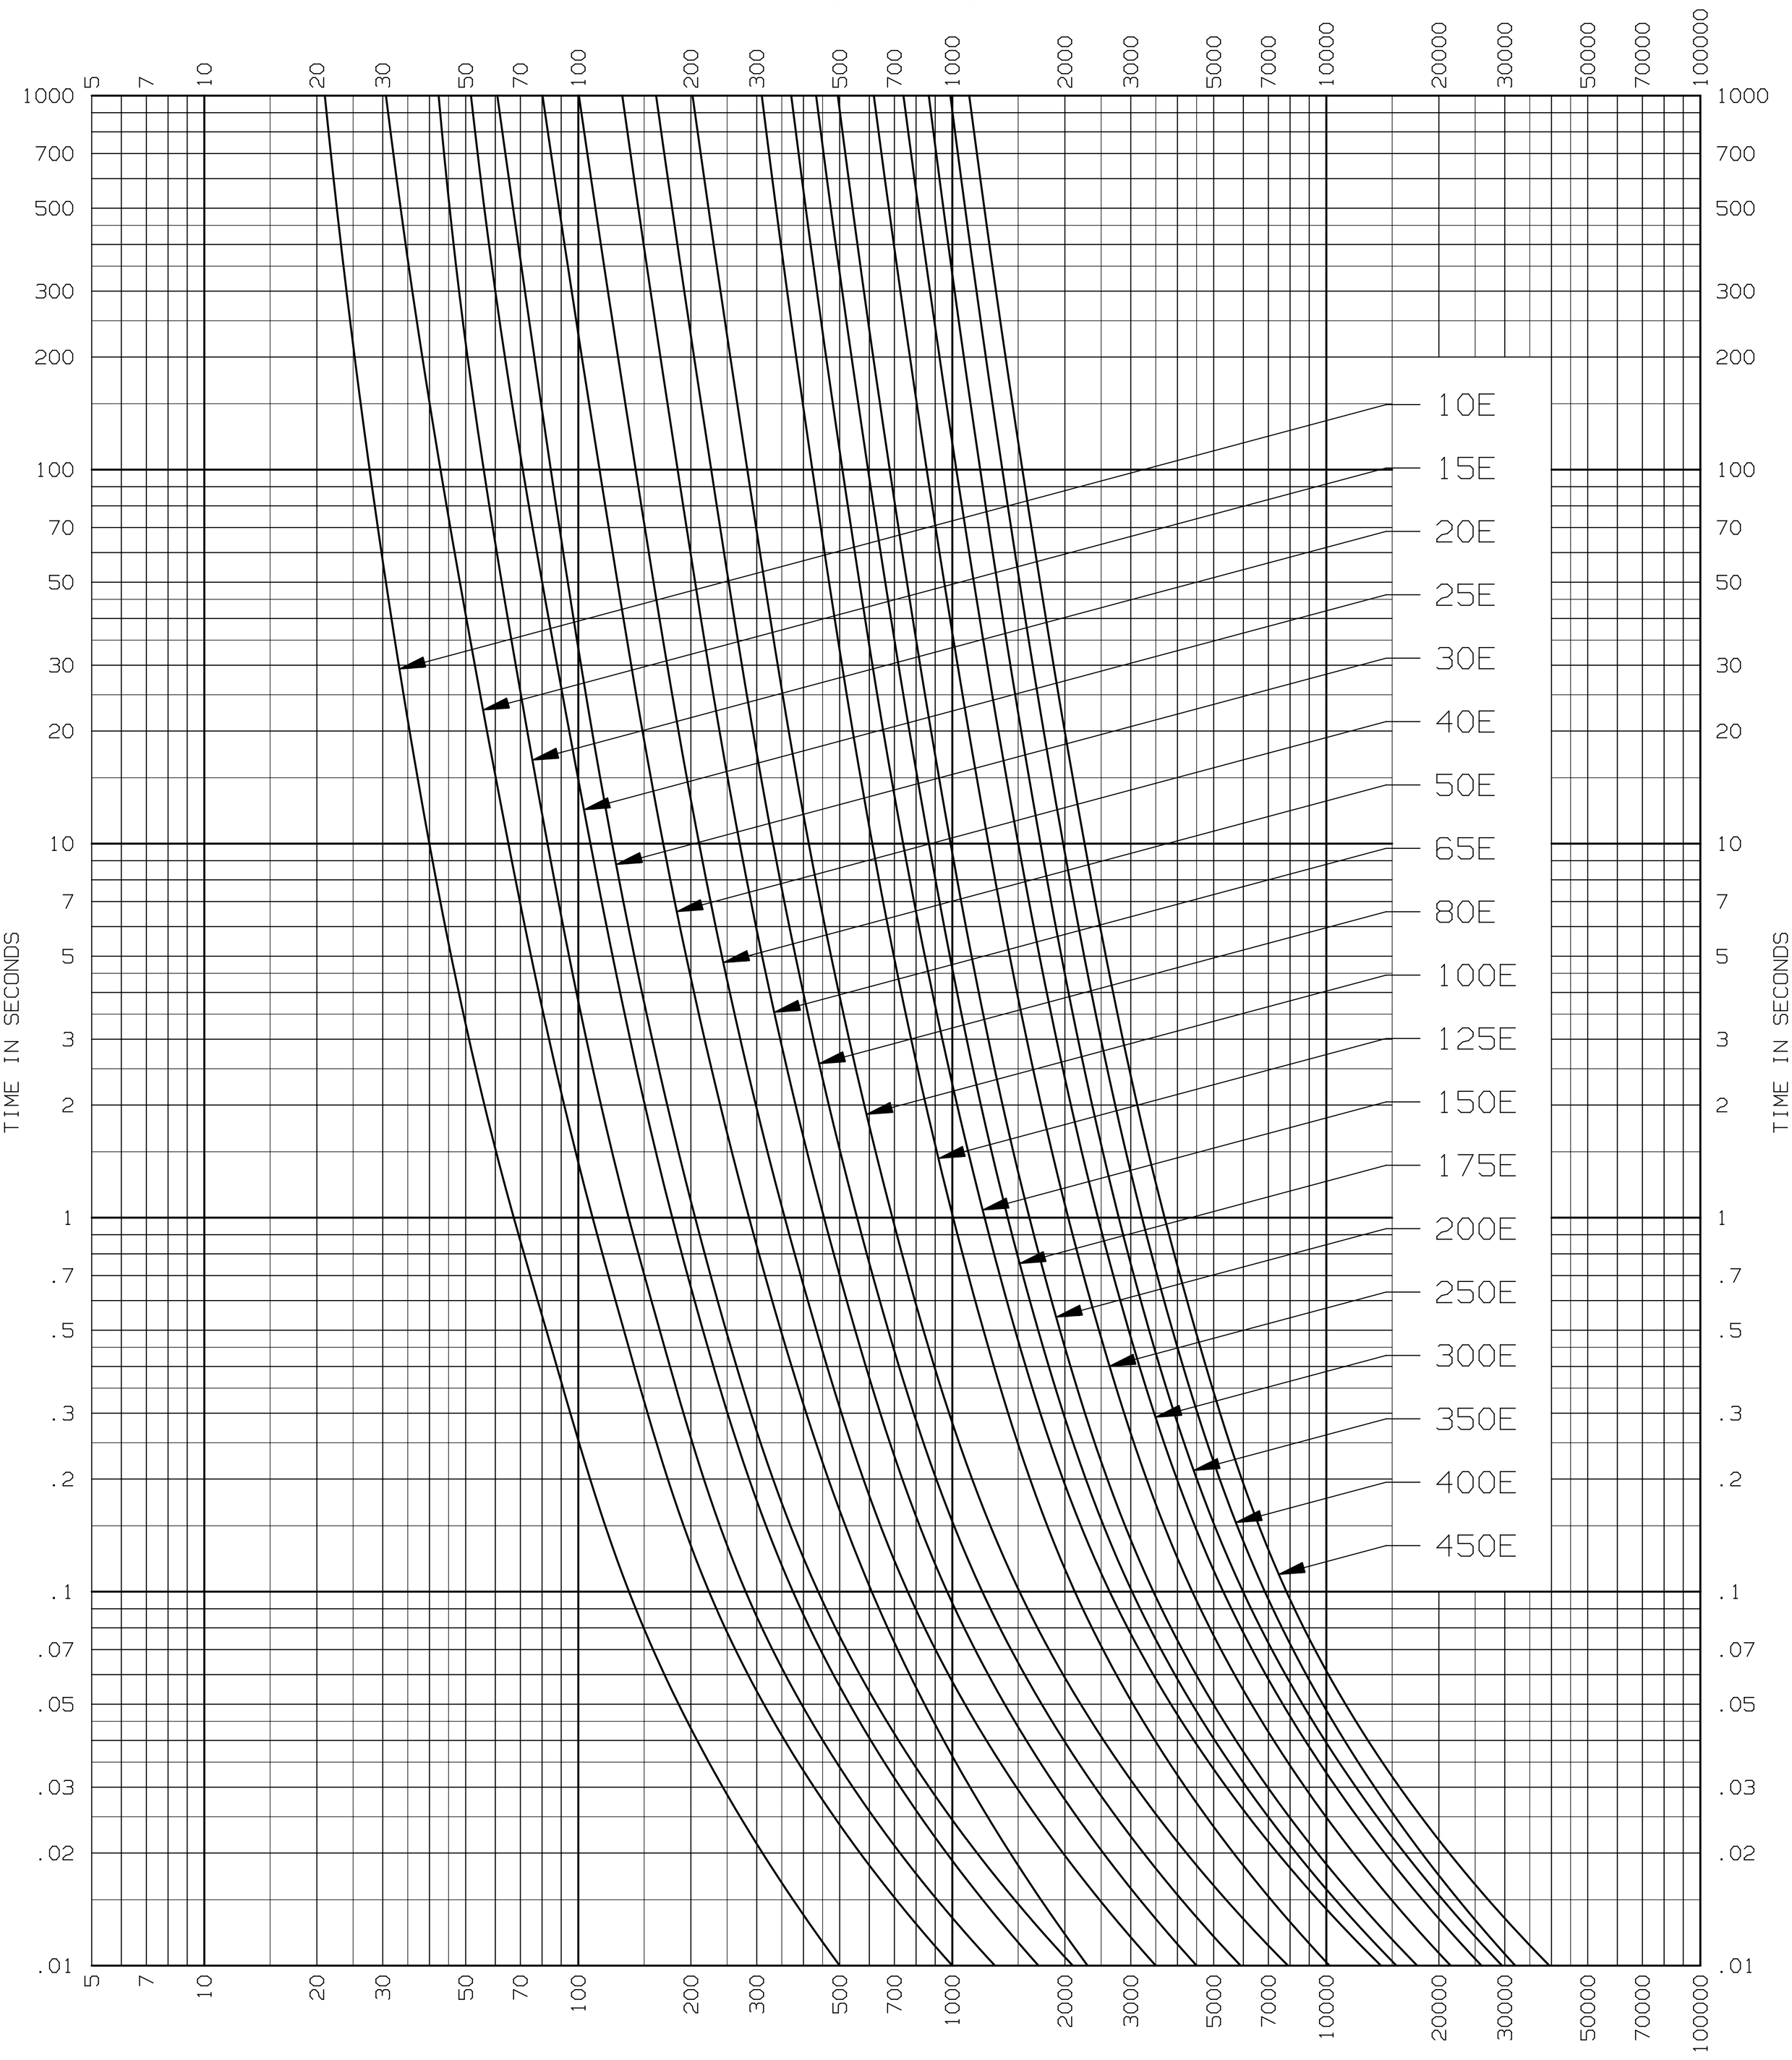
INIT REL
2APR93